



MaRS BAĞLANTI ŞEMASI

DOKUMA TEZGAHI PANOSU

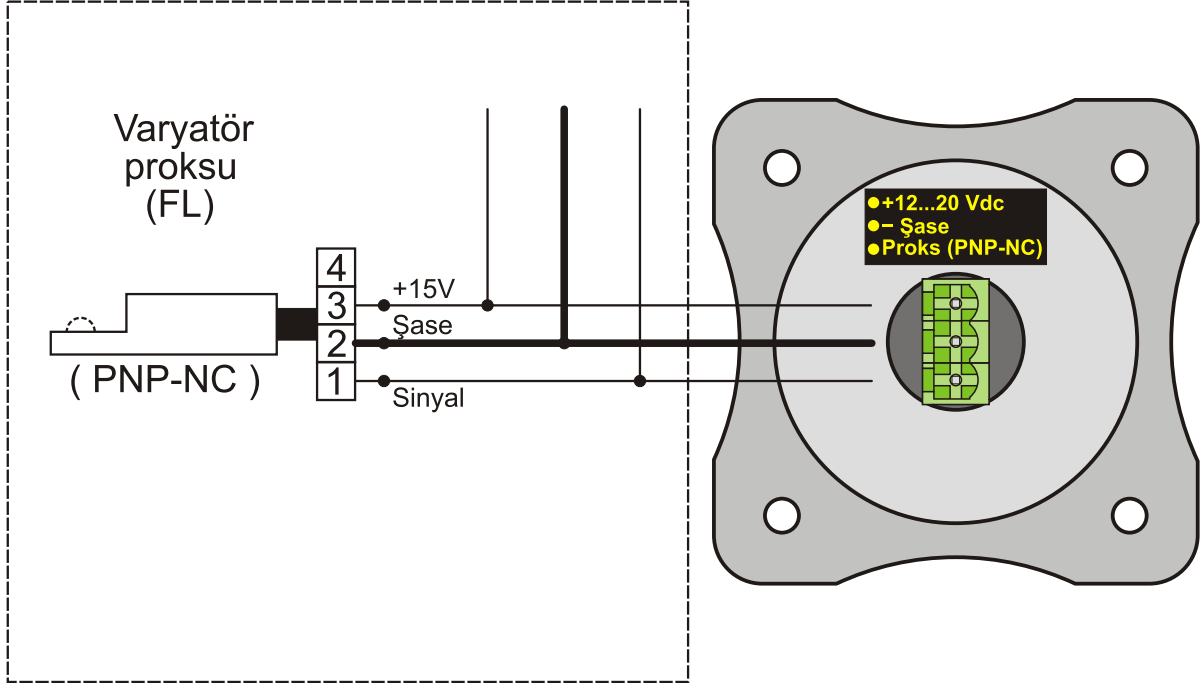

NOT : EĞER KULLANILACAK PROKS NPN-(NO) TİPİ İSE ;

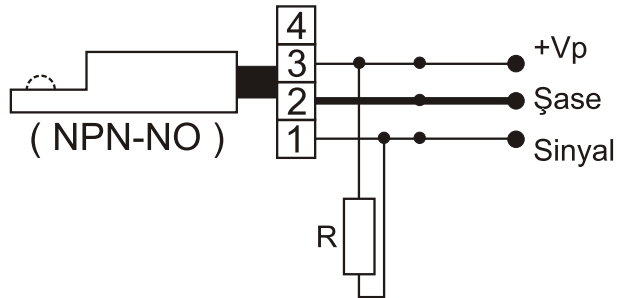

Proks besleme gerilimi (+Vp) ile sinyal uçları arasında bir R direnci bağlanmalıdır.

+Vp=12 V ise R=1K
+Vp=24 V ise R=2K2

olmalıdır.